



T.C.
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü
(Ministry of Science, Industry and Technology)
(General Directorate of Metrology and Standardization)

ÖLÇÜ ALETLERİ ULUSAL TİP ONAY BELGESİ
(Measuring Instruments National Type Approval Certificate)

Tip Onay Numarası : A-TRF- 2016-34-26 **Tarihi** : 01/09/2016
(Type Approval Number) (Date)

Geçerlilik Tarihi : 01/09/2026
(Valid Until)

Firma : Unitrans Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
(Importer)

Firma Adresi : Denizköşkler Mahallesi Kazım Akgül Caddesi Bilen Sokak
(Firm Adress) No:7 Avcılar İSTANBUL

Telefon : 0212 626 48 05 **Fax** : 0212 626 48 05
(Phone) (Fax)

Ölçü Aletinin Cinsi : Akım Ölçü Transformatörü **Markası** : SİMGE
(Measuring Instrument) (Trademark)

Tipi, Modeli, Sınıfı ve Teknik Özellikleri : Ekte belirtilmiştir.
(Type, Model, Class and Technical Properties)


Mehmet KARAOĞLU
Bakan a.
Genel Müdür V.


Bu Tip Onay Belgesi, ölçüler mevzuatına göre düzenlenmiş olup, belgenin verilmesine esas olan bilgi ve belgeler ile ölçü aletinin teknik özelliklerinde değişiklik olması durumunda bir ay içerisinde Bakanlığa bildirilmesi gerekmektedir.

Ulusal Tip Onay Numarası : A-TRF-2016-34-26

Ulusal Tip Onay Tarihi : 01/09/2016

Açıklamalar:

Bu Ulusal Tip Onay Belgesi Türk Standardları Enstitüsü'nün 16.06.2016 tarihli ve 000170-TSE-01/01 sayılı Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi ile 07.06.2016 tarihli İST/2016-R02265-00, İST/2016-R02266-00, İST/2016-R02267-00, İST/2016-R02268-00, İST/2016-R02269-00, İST/2016-R02270-00, İST/2016-R02271-00, İST/2016-R02272-00, İST/2016-R02273-00, İST/2016-R02274-00 sayılı uygunluk değerlendirme raporlarına istinaden, 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ile 17.10.2008 tarihli ve 27027 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Ölçü ve Ölçü Aletleri Tip Onay Yönetmeliği" hükümlerine göre düzenlenmiştir.

Unitrans Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından imal edilmesi planlanan SİMGE marka akım ölçü transformatörlerine ait teknik bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

ÖLÇÜ ALETİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

SIRA NO	MARKASI	MODELİ	TEKNİK ÖZELLİKLER		
1	SİMGE	UNB	Sınıfı :0.5, 1, 3 Primer anma akımı :20A-150 A Sekonder anma akımı :5 A Anma gücü :2.5VA,5VA, 10VA Anma frekansı :50 Hz	A ma erilimi :0.72 kV Kısa süre ısıl anma akımı (I _{th}) :60 I _n Sargı yalıtım sınıfı :E Kullanıldığı yer :Kapalı Kullanma amacı :Ölçme	
2	SİMGE	UNK	Sınıfı :0.5, 1, 3 Primer anma akımı :1A-30 A Sekonder anma akımı :5 A Anma gücü :2.5VA,5VA, 10VA,15VA Anma frekansı :50 H	Anma gerilimi :0.72 kV Kısa süre ısıl anma akımı (I _{th}) :60 I _n Sargı yalıtım sınıfı :E Kullanıldığı yer :Kapalı Kullanma amacı :Ölçme	
3	SİMGE	UN310	Sınıfı :0.5, 1, 3 Primer anma akımı :20A-400 A Sekonder anma akımı :5 A Anma gücü :2.5VA,5VA, 10VA Anma frekansı :50 Hz	Anma gerilimi :0.72 kV Kısa süre ısıl anma akımı (I _{th}) :60 I _n Sargı yalıtım sınıfı :E Kullanıldığı yer :Kapalı Kullanma amacı :Ölçme	
4	SİMGE	UN410	Sınıfı :0.5, 1, 3 Primer anma akımı :20A-800 A Sekonder anma akımı :5 A Anma gücü :2.5VA,5VA, 10VA Anma frekansı :50 Hz	Anma gerilimi :0.72 kV Kısa süre ısıl anma akımı (I _{th}) :60 I _n Sargı yalıtım sınıfı :E Kullanıldığı yer :Kapalı Kullanma amacı :Ölçme	
5	SİMGE	UN530	Sınıfı :0.5, 1, 3 Primer anma akımı :200A-2000 A Sekonder anma akımı :5 A Anma gücü :2.5VA,5VA, 10VA,15VA Anma frekansı :50 Hz	Anma gerilimi :0.72 kV Kısa süre ısıl anma akımı (I _{th}) :40 kA Sargı yalıtım sınıfı :E Kullanıldığı yer :Kapalı Kullanma amacı :Ölçme	
6	SİMGE	UN630	Sınıfı :0.5, 1, 3 Primer anma akımı :200A-2000 A Sekonder anma akımı :5 A Anma gücü :2.5VA,5VA, 10VA,15VA Anma frekansı :50 Hz	Anma gerilimi :0.72 kV Kısa süre ısıl anma akımı (I _{th}) :40 kA Sargı yalıtım sınıfı :E Kullanıldığı yer :Kapalı Kullanma amacı :Ölçme	
7	SİMGE	UN125	Sınıfı :0.5, 1, 3 Primer anma akımı :800A-5000 A Sekonder anma akımı :5 A Anma gücü :2.5VA,5VA, 10VA,15VA Anma frekansı :50 Hz	Anma gerilimi :0.72 kV Kısa süre ısıl anma akımı (I _{th}) :40 kA Sargı yalıtım sınıfı :E Kullanıldığı yer :Kapalı Kullanma amacı :Ölçme	


Mehmet KARAĞLU
Bakan a.
Genel Müdür V.

Ulusal Tip Onay Numarası : A-TRF-2016-34-26
 Ulusal Tip Onay Tarihi : 01/09/2016

SIRA NO	MARKASI	MODELİ	TEKNİK ÖZELLİKLER		
8	SİMGE	UN127	Sınıfı :0.5, 1, 3 Primer anma akımı :1000A-5000 A Sekonder anma akımı :5 A Anma gücü :2.5VA,5VA, 10VA,15VA Anma frekansı :50 Hz	Anma gerilimi :0,72 kV Kısa süre ısıt anma akımı (I _{th}) :40 kA Sargı yalıtım sınıfı :E Kullanıldığı yer :Kapalı Kullanma amacı :Ölçme	
9	SİMGE	UN130	Sınıfı :0.5, 1, 3 Primer anma akımı :400A-4000 A Sekonder anma akımı :5 A Anma gücü :2.5VA,5VA, 10VA,15VA Anma frekansı :50 Hz	Anma gerilimi :0,72 kV Kısa süre ısıt anma akımı (I _{th}) :40 kA Sargı yalıtım sınıfı :E Kullanıldığı yer :Kapalı Kullanma amacı :Ölçme	
10	SİMGE	UN150	Sınıfı :0.5, 1, 3 Primer anma akımı :600A-4000 A Sekonder anma akımı :5 A Anma gücü :2.5VA,5VA, 10VA,15VA Anma frekansı :50 Hz	Anma gerilimi :0,72 kV Kısa süre ısıt anma akımı (I _{th}) :40 kA Sargı yalıtım sınıfı :E Kullanıldığı yer :Kapalı Kullanma amacı :Ölçme	

Mehmet KARAOĞLU
 Bakan a.
 Genel Müdür V.

UNİTRANS ELEKTRİK SAN.VE TİC.A.Ş
SİMGE Marka UNB model ölçü akım transformatörü damga planı


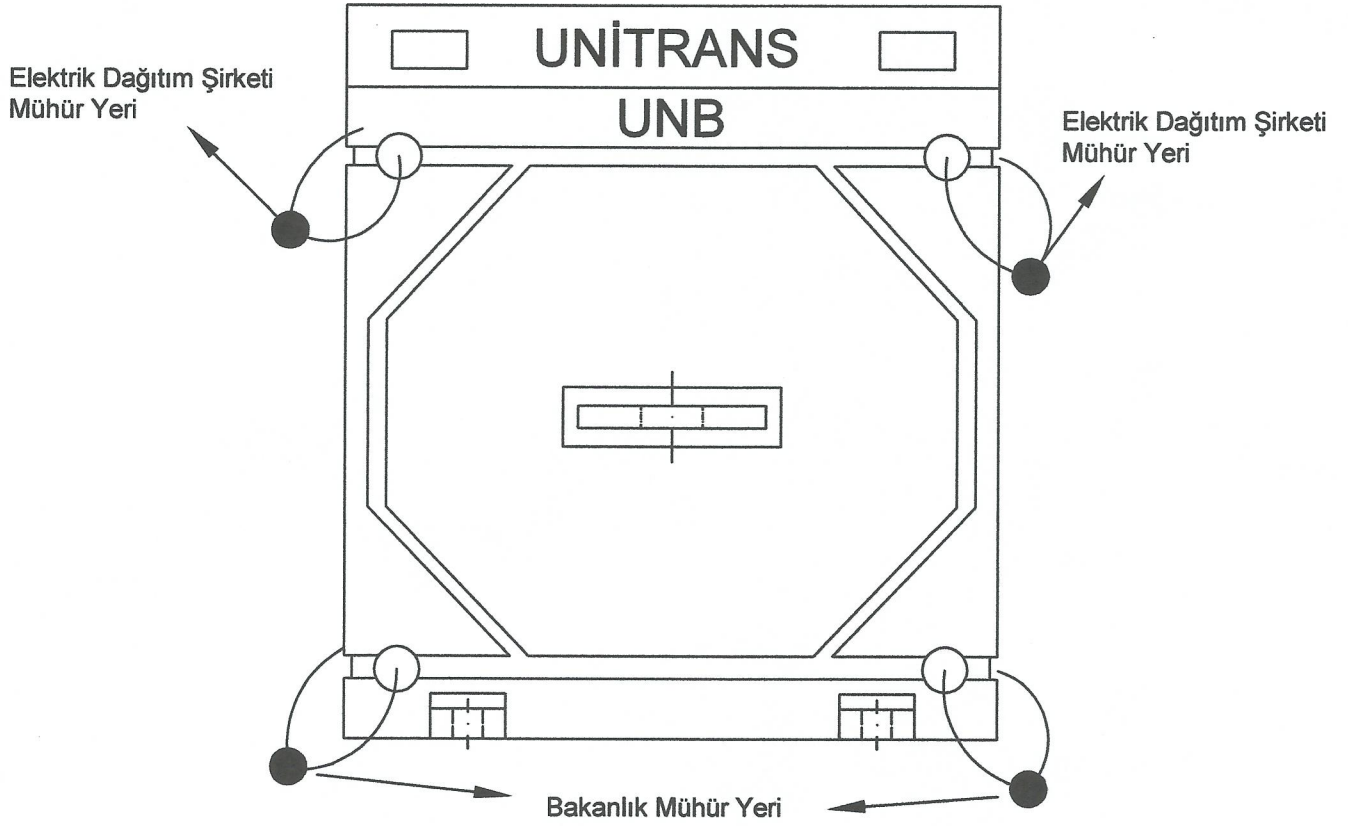


M. Karaoğlu
Mehmet KARAĞLU
Genel Müdür V.

UNİTRANS
ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Emekyemez Mah. D. Cumusa Cad.
Tutsak Sok. No: 18 / Karaköy / İST.
Tel: 0212 254 12 98 / Fax: 0212 255 57 41
Galata V.D. 892 003 3355 Tic. Sic. No: 201002


UNİTRANS ELEKTRİK SAN.VE TİC.A.Ş
SİMGE Marka UNK model ölçü akım transformatörü damga planı

Elektrik Dağıtım Şirketi Mühür Yeri

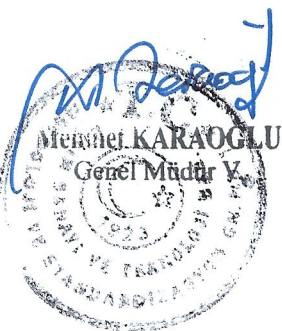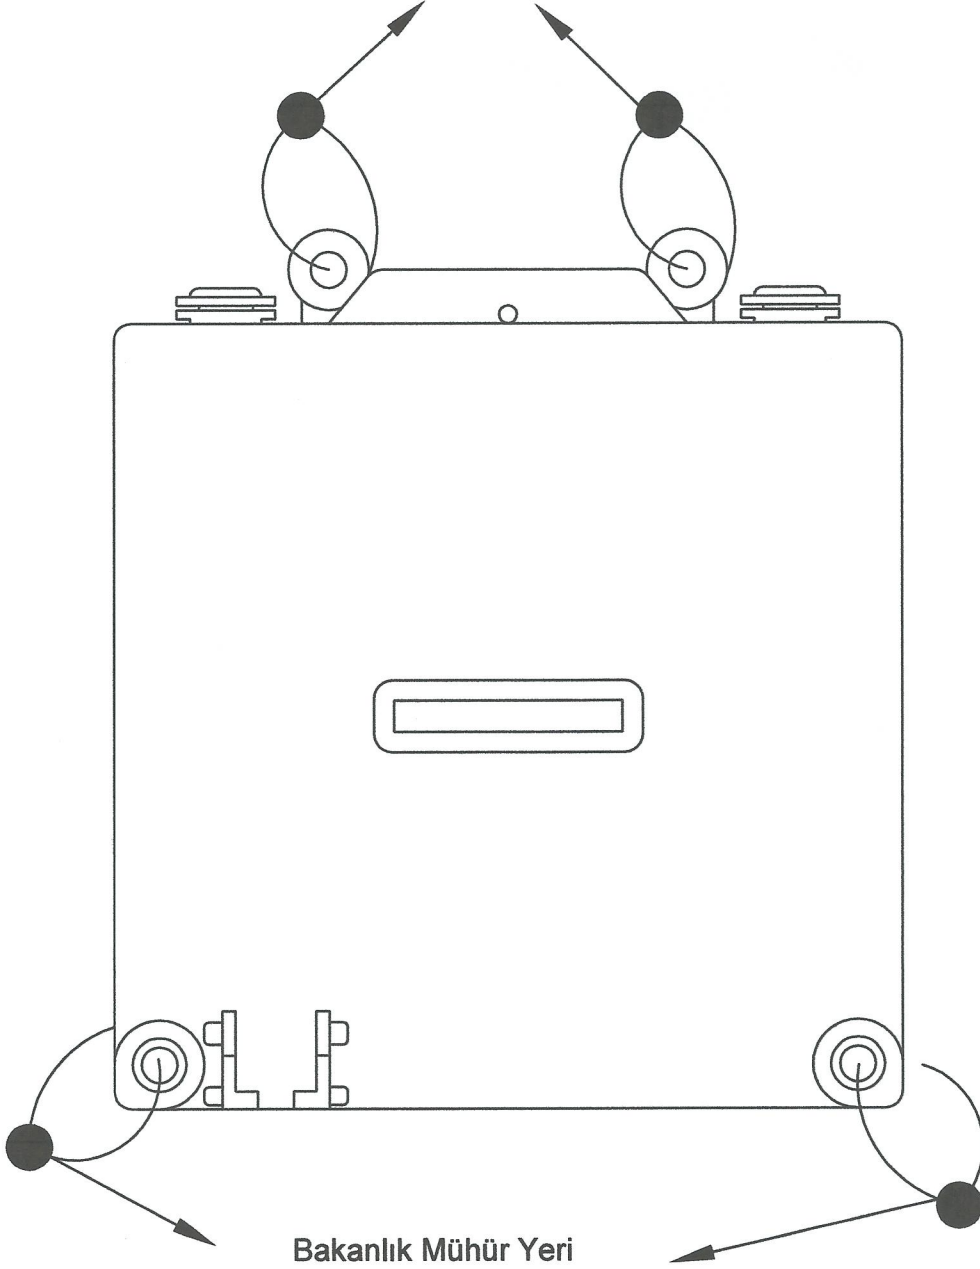

UNİTRANS
ELEKTRİK SAN. ve TİC. A.Ş.
Emekyeméz Mah. Okçumusa Cad.
İtısak Sk. No:15/4 Karaköy / İST.
Tel: 0212 255 12 89 Fax: 0212 255 57 41
Galata Y.D. 892 103 3355 Tic. Sic. No: 201002

UNİTRANS ELEKTRİK SAN.VE TİC.A.Ş
SİMGE Marka UN310 model ölçü akım transformatörü damga planı

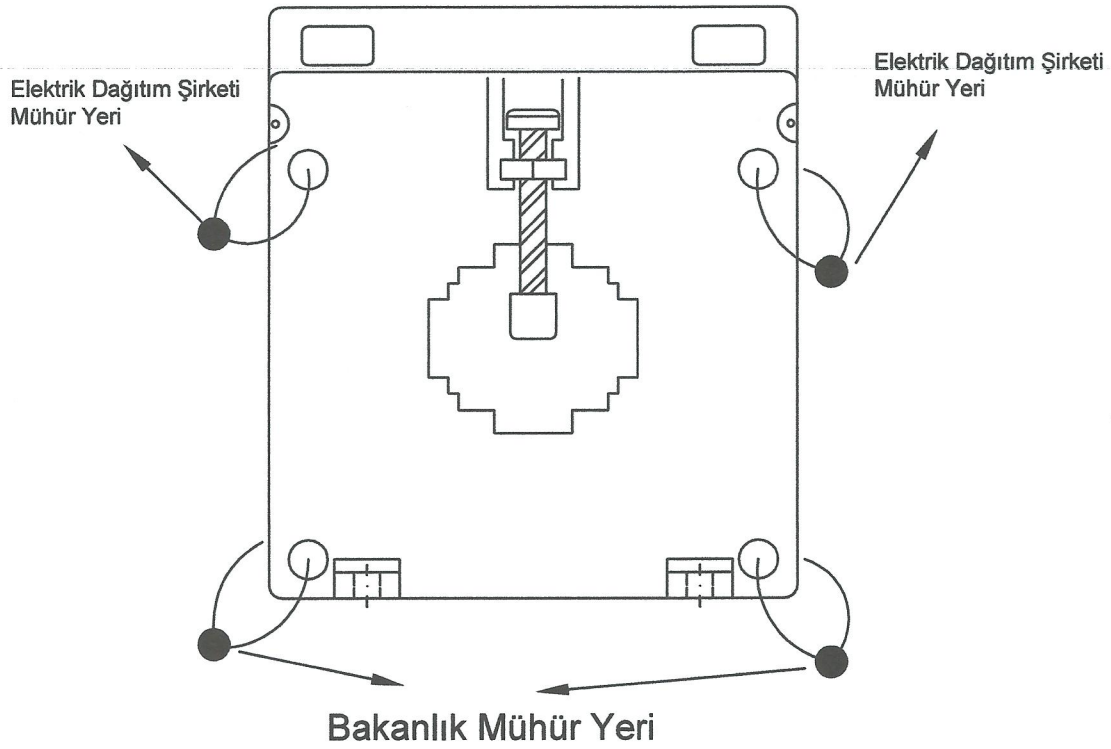


M. Karaoğlu
Mehmet KARAOĞLU
Genel Müdür V.

UNİTRANS
ELEKTRİK SAN. ve TİC. A.Ş.
Emekyemez Mah. Okçunusa Cad.
Tutsak Sk. No:1534 Katraköy / İST.
Tel: 0212 254 1290 Fax: 0212 253 57 41
Galata V.D. 892 003 3865 Tic. Sic. No: 201002


UNİTRANS ELEKTRİK SAN.VE TİC.A.Ş

SİMGE Marka UN410 model ölçü akım transformatörü damga planı

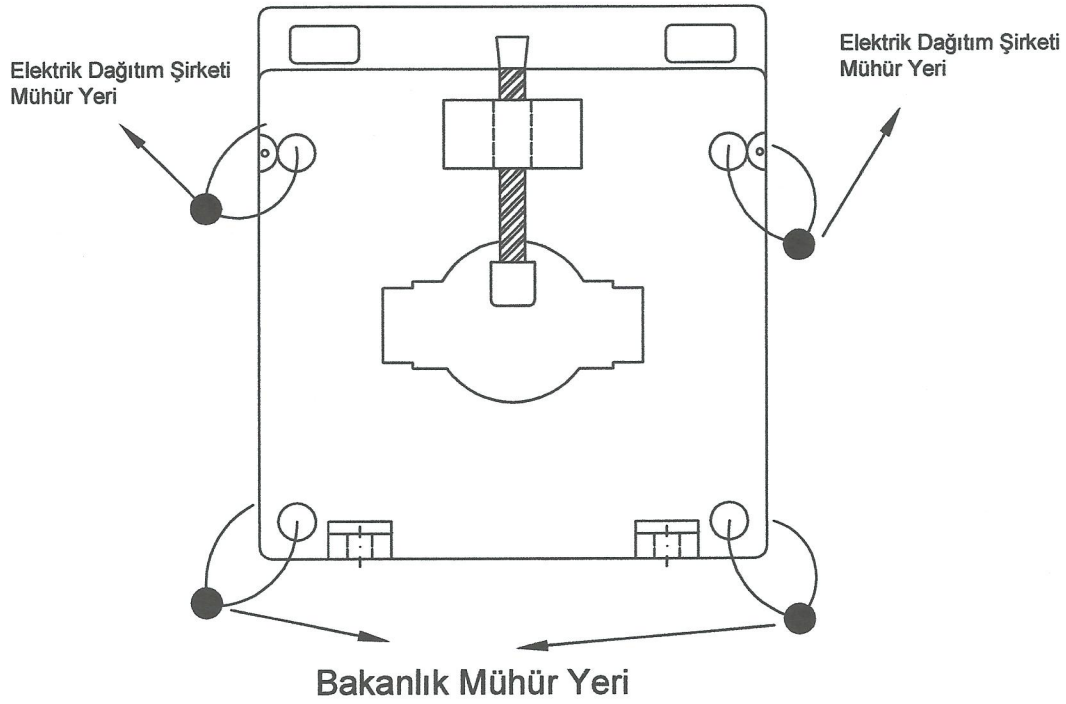


UNİTRANS ELEKTRİK SAN.VE TİC.A.Ş

SİMGE Marka UN530 model ölçü akım transformatörü damga planı

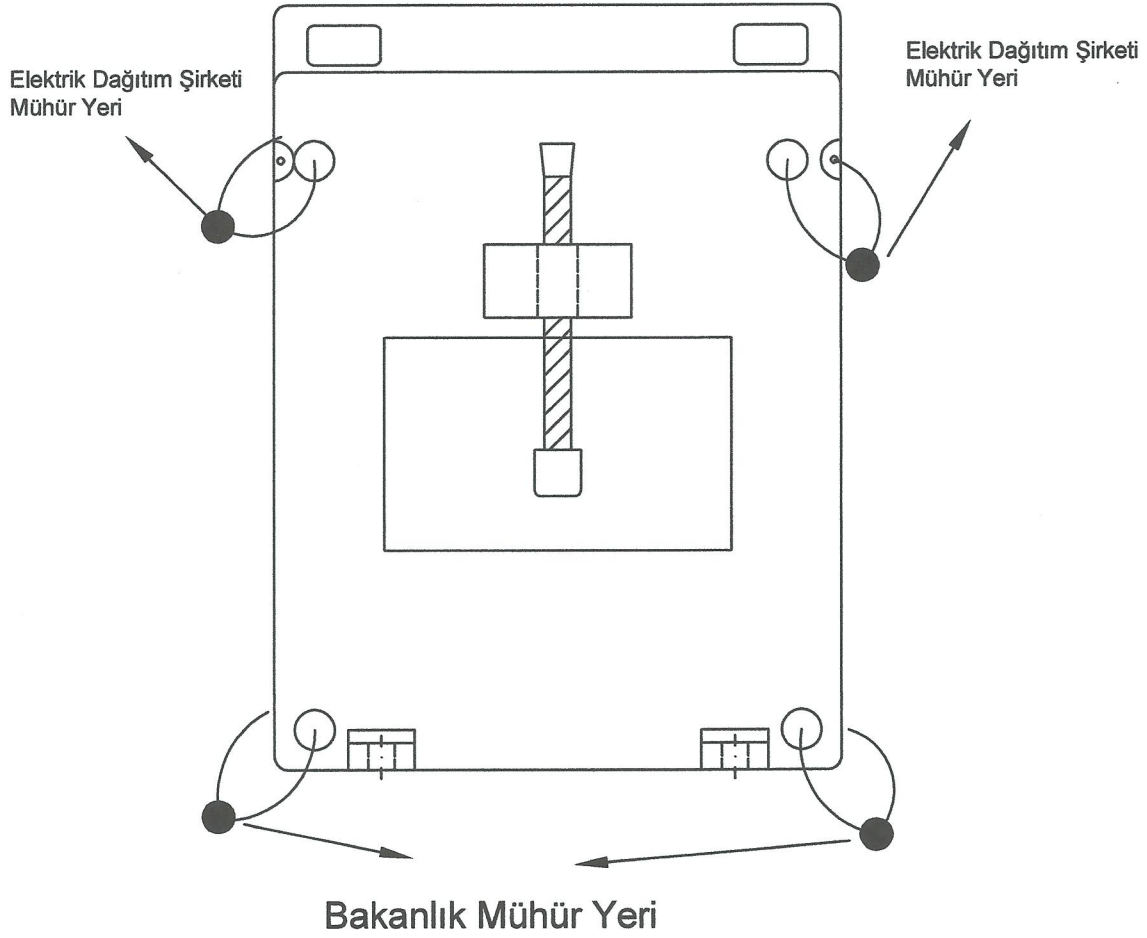

UNİTRANS ELEKTRİK SAN.VE TİC.A.Ş

SİMGE Marka UN630 model ölçü akım transformatörü damga planı

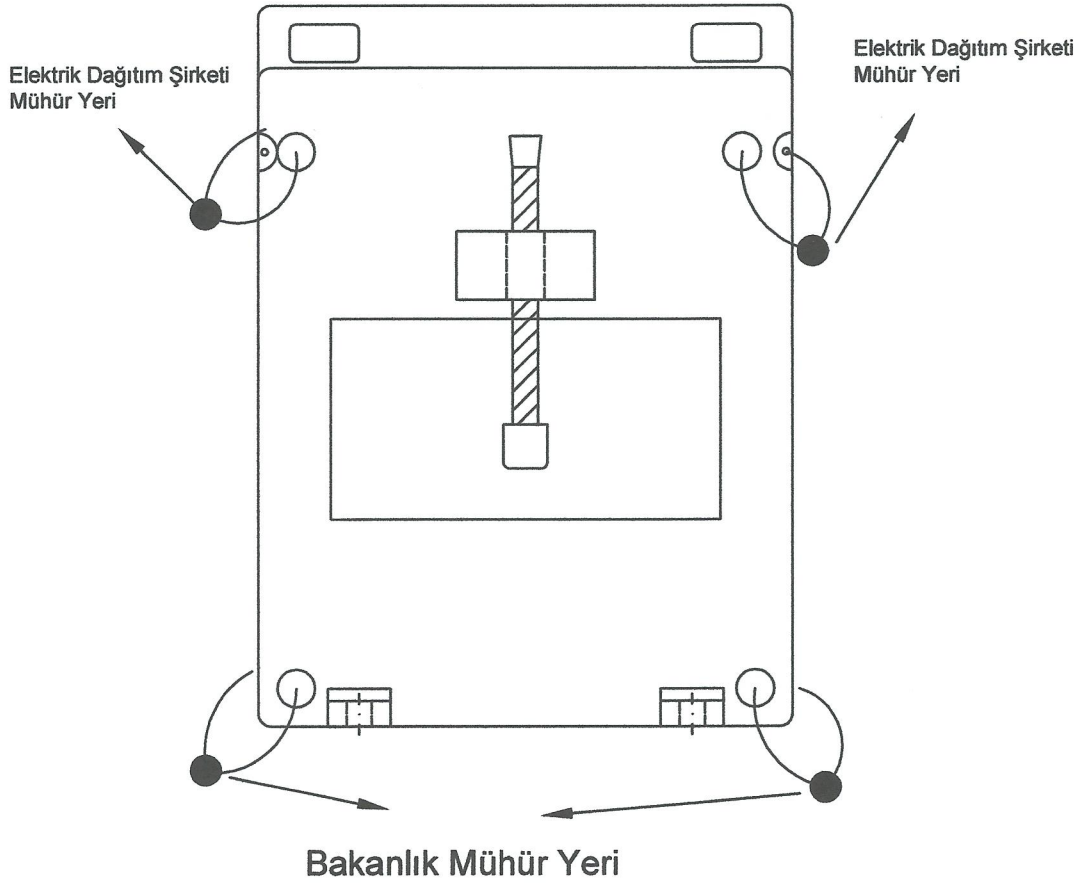


M. Karaoğlu
Mehmet KARAOĞLU
Genel Müdür V.

UNİTRANS
ELEKTRİK SAN. ve TİC. A.Ş.
Emekyemez Mah. Okumusa Cad.
Tutsak Sk. No:15/4 Karaköy / İST.
Tel: 0212 255 42 00 / Fx: 0212 255 57 41
Galata V.D. 892 073 3555 Tic. Sic. No: 201092

UNİTRANS ELEKTRİK SAN.VE TİC.A.Ş

SİMGE Marka UN125 model ölçü akım transformatörü damga planı

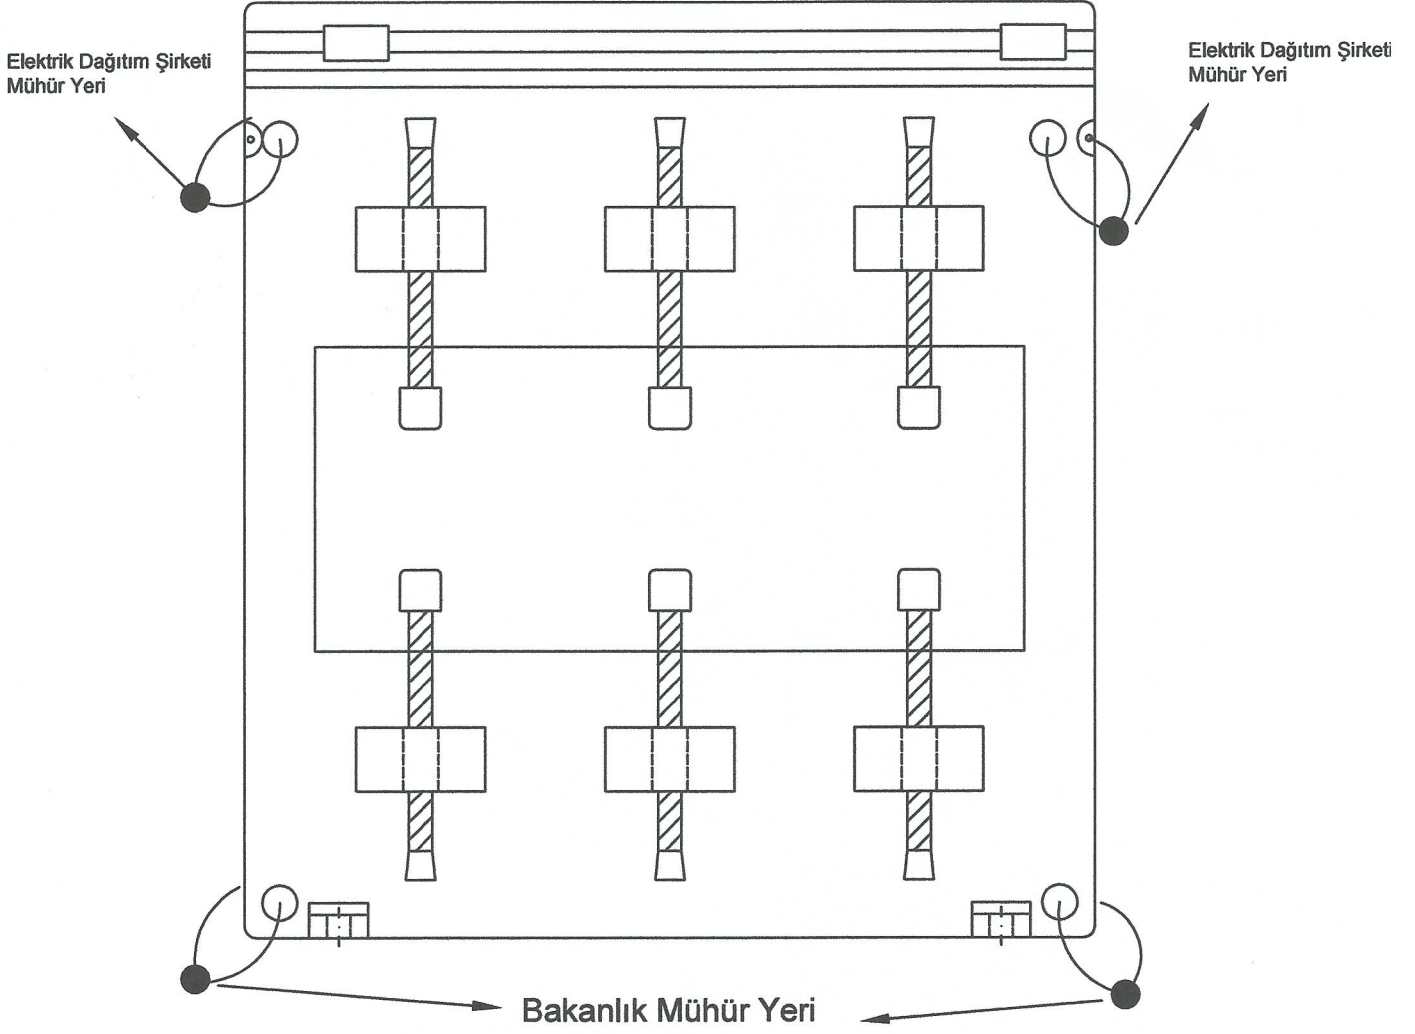


M. Karaoğlu
Mehmet KARAOĞLU
Genel Müdür V.



UNİTRANS
ELEKTRİK SAN. ve TİC. A.Ş.
Emekyemez Mah. Okçu Musa Cad.
Tutsak Sk. No:15 / Karaköy / İST.
Tel: 0212 254 12 98 Fax: 0212 253 67 41
Galata V.D. 992 003 3355 Tic. Sic. No: 201062

UNİTRANS ELEKTRİK SAN.VE TİC.A.Ş


SİMGE Marka UN127 model ölçü akım transformatörü damga planı

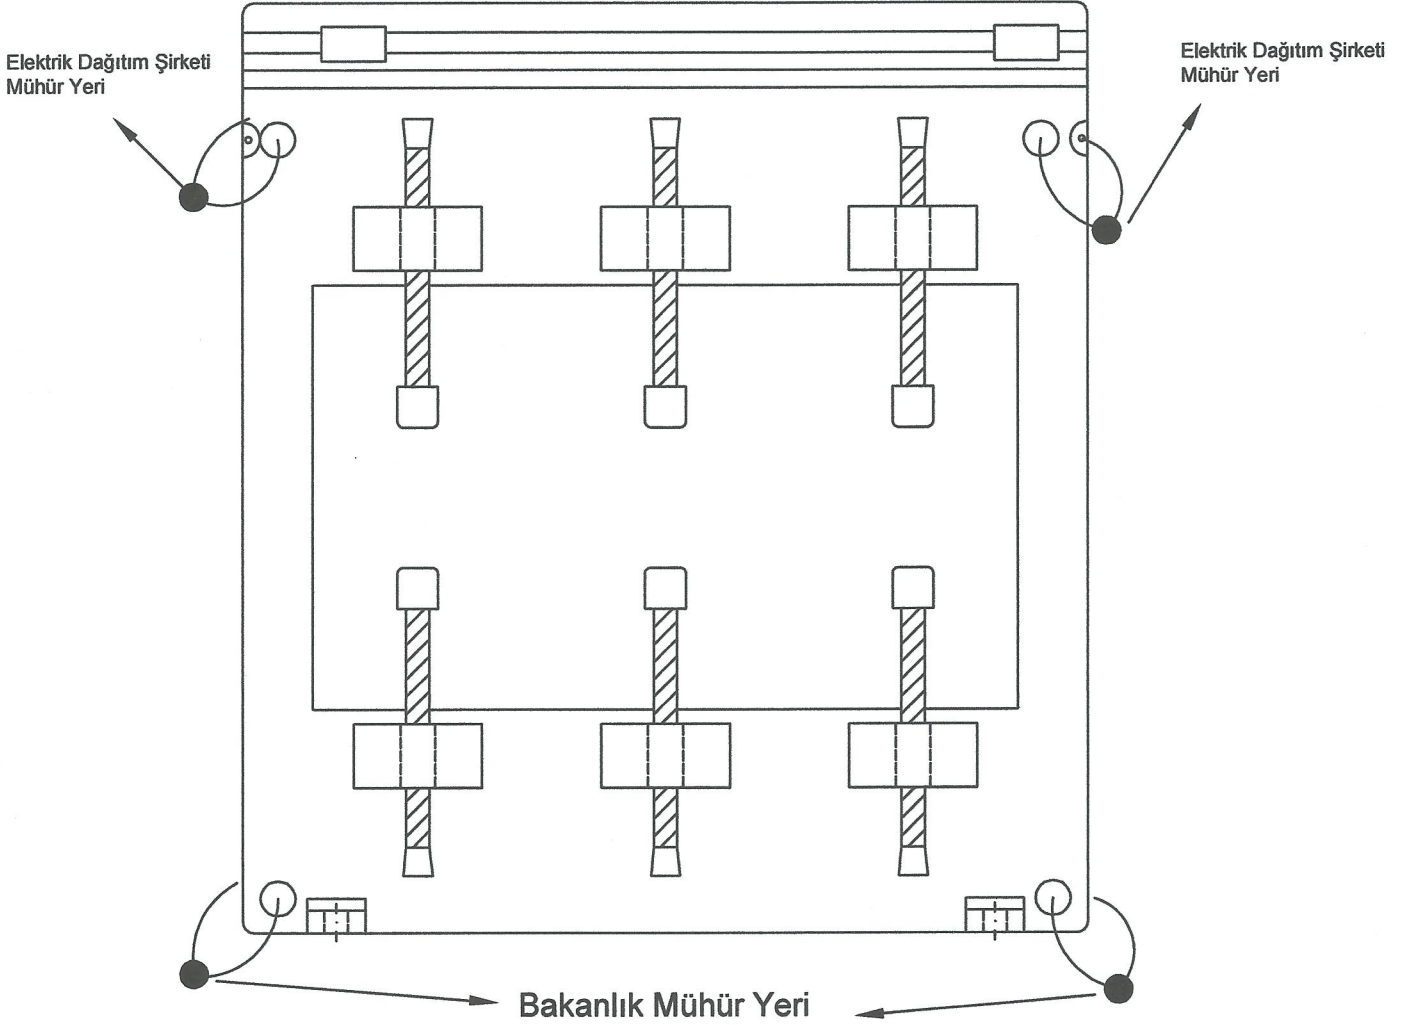


Mehmet KARAOĞLU
Genel Müdür V.

 **UNİTRANS**
ELEKTRİK SAN. ve TİC. A.Ş.
Emekyemez Mah. Okuyunza Cad.
Tutsak Sk. No:15 4 Karaköy / İST.
Tel: 0212 254 12 93 Fax: 0212 255 57 41
Galata V.D. 892 003 3355 Tic. Sic. No: 201002

UNİTRANS ELEKTRİK SAN.VE TİC.A.Ş
SİMGE Marka UN130 model ölçü akım transformatörü damga planı

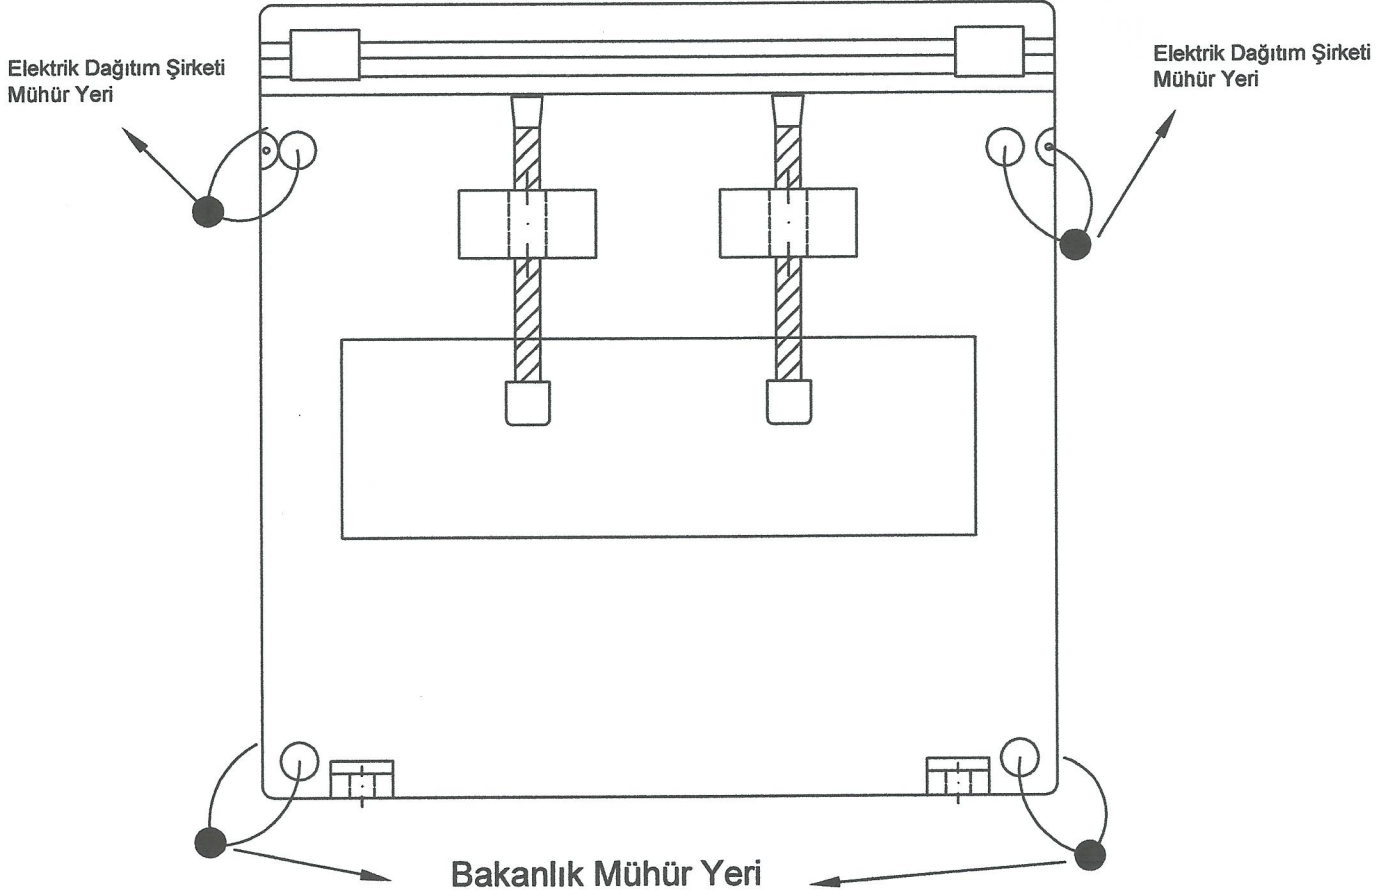


Mehmet KARAOĞLU
Genel Müdür V.


UNİTRANS
ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Emekyemez Mah. Ortaköyü Cad.
Tutsak Sk. No:15 4 Karaköy / İST.
Tel: 0212 254 12 98 Fax: 0212 255 57 41
Galata V.D. 892 003 3855 Tic. Sic. No: 201002

UNİTRANS ELEKTRİK SAN.VE TİC.A.Ş
SİMGE Marka UN150 model ölçü akım transformatörü damga planı

